



火災による労働災害が増加傾向となっています。



自動車整備工場で塗料廃液の処理中に引火して工場が全焼

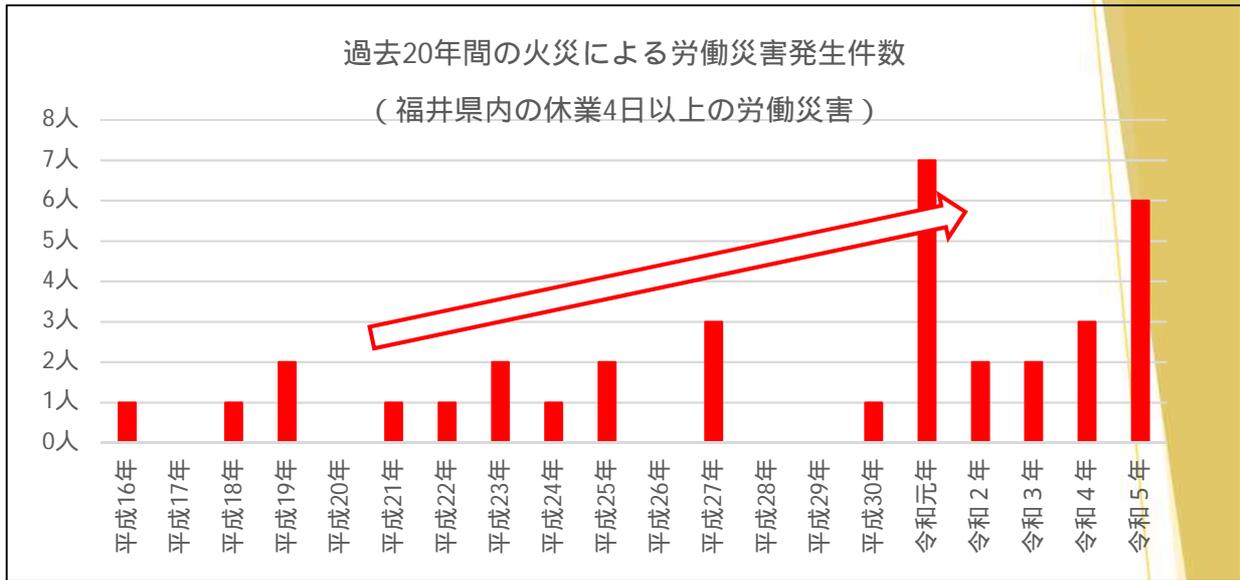

木材加工工場の集じん装置で火災が発生し火傷

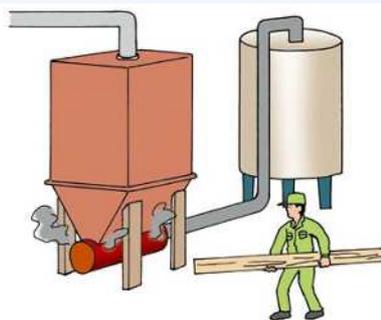

福井労働局内の火災による労働災害の発生状況は、上記グラフのとおり、増加傾向になっています。

産業廃棄物の廃液を入れたドラム缶から内容物が噴出して、焼却炉の火が引火して爆発的な燃焼を生じた



日常的に何気なく行う作業の中に、火災の要因が見受けられます。

火災が発生してしまうと、人的、物的損失が膨大になる可能性があります。

カセットコンロ用使用済みガスボンベの廃棄作業中に火災が発生し、火傷を負う



裏面に、近年発生した火災への対策項目を自主点検票形式にまとめましたので、御活用ください。

引用先：職場のあんぜんサイト



火災対策の自主点検票

- 避難訓練・消防訓練、安全衛生教育は実施していますか？
- 火災発生時の消火体制、連絡体制は策定していますか？
- 避難経路、消火器等の場所は周知されていますか？
- 避難経路は、火災時（電源喪失時）に安全に通行できますか？
- 通行が妨げられる状況になっていませんか？
- 作業エリアに燃えやすい物が放置されていませんか？
- 引火性の物（溶剤や、スプレー缶、接着剤等）の周囲で、火気（暖房器具や、静電気等も含む）が取り扱われていませんか？
- 引火性の物を使用する周囲にある電気製品（照明等）は、防爆型になっていますか？
- 通気の悪い場所で、引火性の物を使用していませんか？
- 引火性の物を拭き取ったウエス等は、密閉できる容器で保管していますか？
- 火気を使用する際には、防災対策が十分か検討していますか？
- 火気を取り扱った後は、火種が残っていないか確認していますか？
- 耐用年数を超えた機械を運転していませんか？耐用年数を超える場合は、使用基準等をメーカー等に確認していますか？
- 使用する電気機械の被覆に損傷等はありませんか？
- 自然発火する物質（原油タンク内スラッジ等）がある場合、取り扱い基準やマニュアル等は作成していますか？
- 火災に関するリスクアセスメントは実施していますか？

（参考）リスクアセスメントは、「職場のあんぜんサイト」内の以下のツールをご活用ください。

「リスクアセスメントの実施支援システム



「爆発・火災等のリスクアセスメントのためのスクリーニング支援ツール

