



転倒災害の発生状況について

令和7年度第1回山口県介護施設S A F E協議会（令和7年9月4日）

山口労働局労働基準部健康安全課

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

- 1 労働災害の発生状況
- 2 転倒災害の現状
- 3 転倒災害の事例
- 4 転倒災害を防止するために

1-1 労働災害の発生状況

- 死亡者数は、長期的に減少傾向にあり、過去最少となった。
- 休業4日以上の死傷者数は、近年、増加傾向にあり、4年連続で増加した。




出典：平成23年までは、労災保険給付データ(労災非適用事業を含む)、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成
 平成24年からは、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成
 ※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。

1 - 2 労働災害発生状況

山口労働局 労働災害発生状況の推移（昭和33年から令和5年まで）


死傷災害・死亡災害発生件数の推移（労働者死傷病報告による） ※コロナウイルス感染症による労働災害を除く

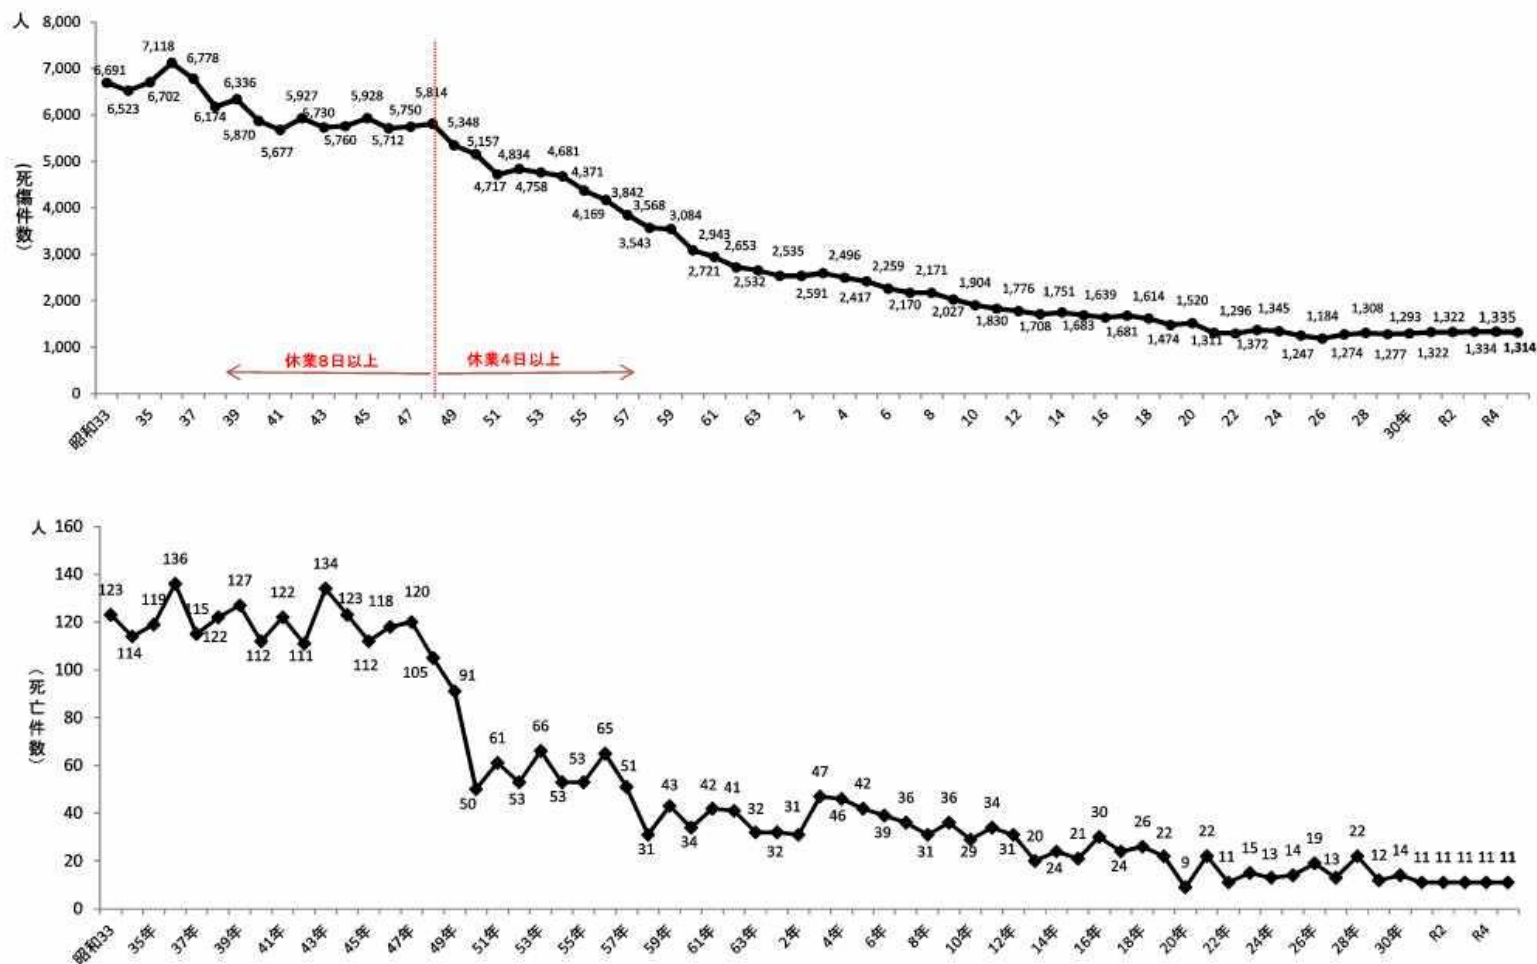


1-3 労働災害発生状況（令和6年 山口県）

労働災害による死傷者数（休業4日以上）は1,360人で、令和5年に比べ46人増加。
発生原因別では「転倒」による死傷者数がもっとも多く、全体の25%を占める。

労働災害の推移

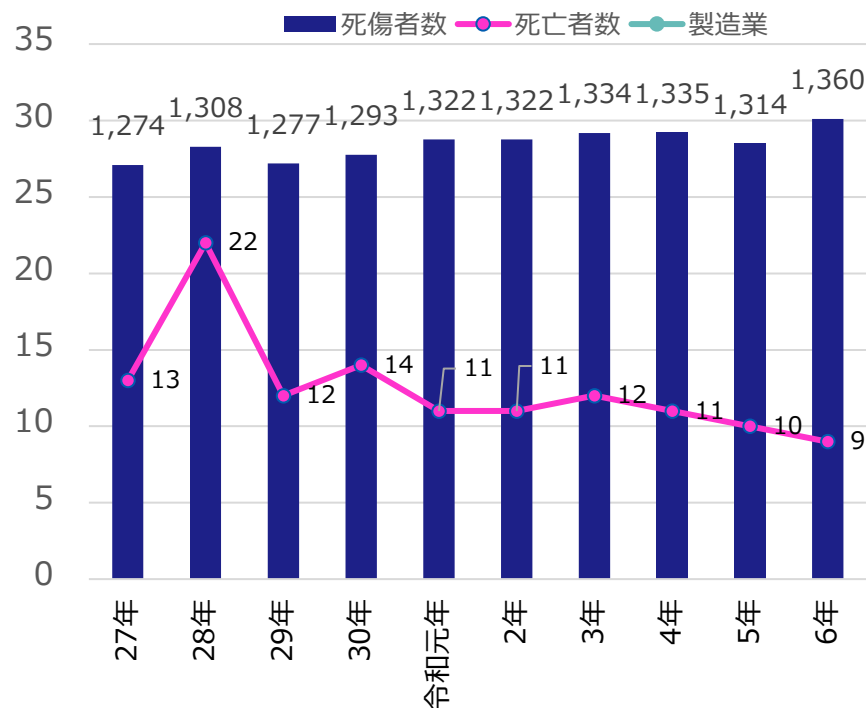

労働災害の発生原因（令和6年）

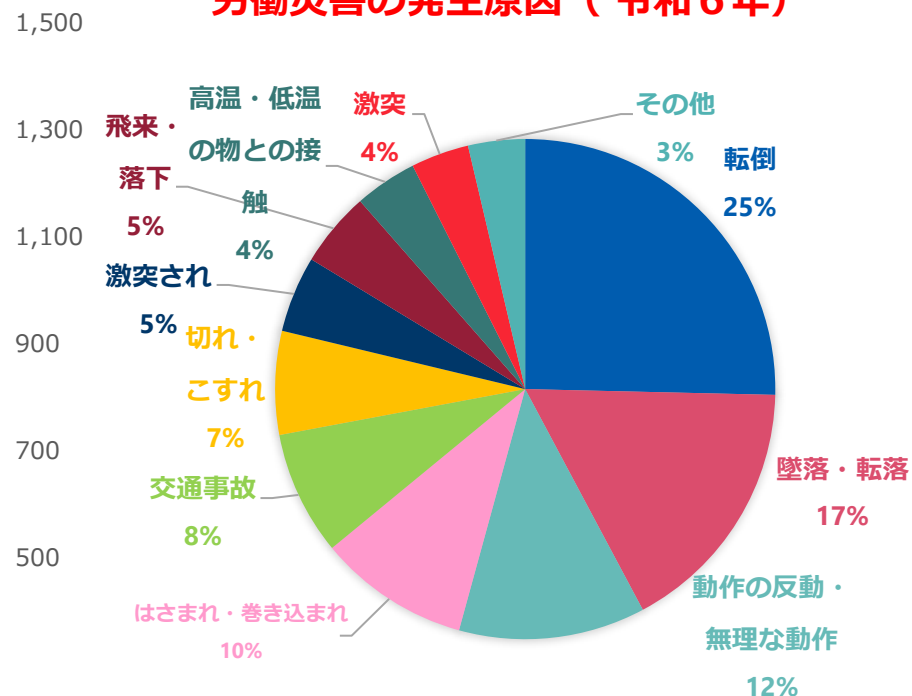


※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く
出所：労働者死傷病報告

1-4

労働災害による死傷者数と高年齢者の割合の推移（令和6年 山口県）

令和6年の**60歳以上の高年齢労働者は439人**で、労働災害による死傷者数（休業4日以上）は1,360人の約1/3を占める。

高年齢労働者（60歳以上）の労働災害の状況

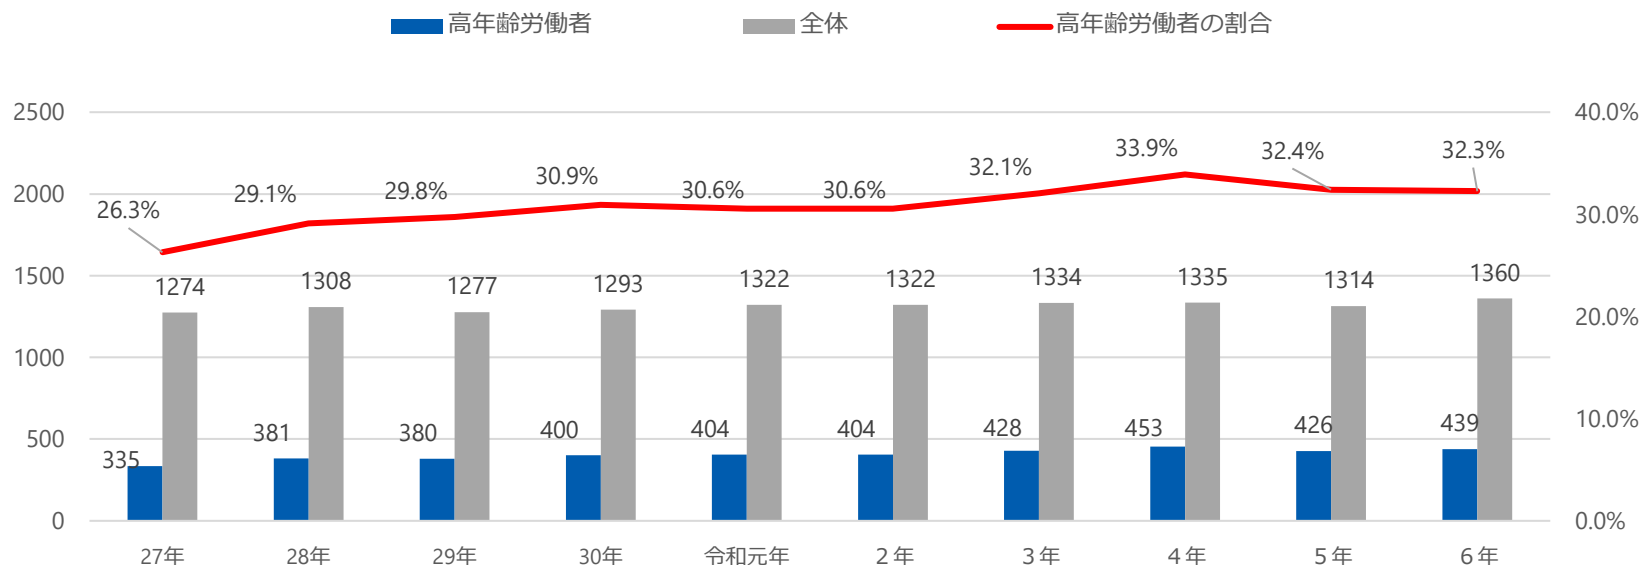


※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く
出所：労働者死傷病報告

1 - 5 労働災害発生状況（社会福祉施設 令和6年）

令和6年の社会福祉施設における休業4日以上死傷者数は110人であり、令和5年と比較して9人減少している。転倒が約4割、動作の反動・無理な動作を合わせ5割強を占めている。

社会福祉施設の労働災害の発生原因（令和6年）

- 「転倒」が**37%**
- 腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が**18%**

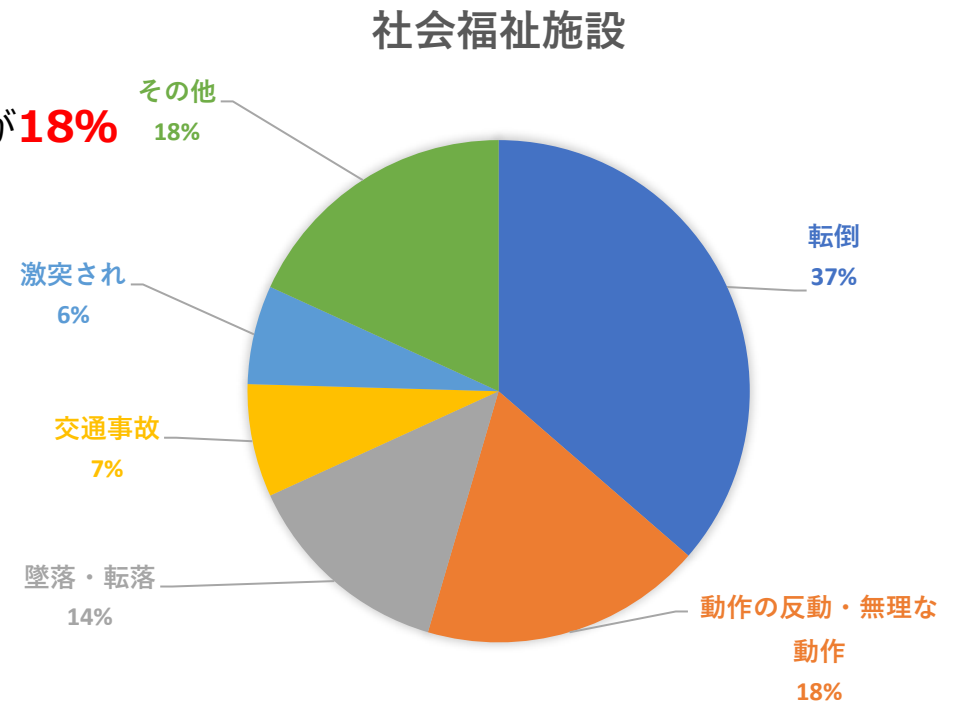


※新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く
出所：労働者死傷病報告

1 - 6 労働災害発生状況（H27～R6 社会福祉施設）

年	H27	H28	H29	H30	H元	R2	R3	R4	R5	R6	計
社会福祉施設	81	102	92	95	112	106	150	940	296	155	2129
							(118)	(143)	(119)	(110)	(1078)
							32	797	177	45	1051
転倒	31	46	38	32	37	38	42	47	31	40	382
動作の反動・無理な動作	24	20	18	33	35	45	38	51	44	20	328


括弧内の数字は新型コロナウイルス感染症を除く死傷者数

赤字は新型コロナウイルス感染症による労働災害の死傷者数

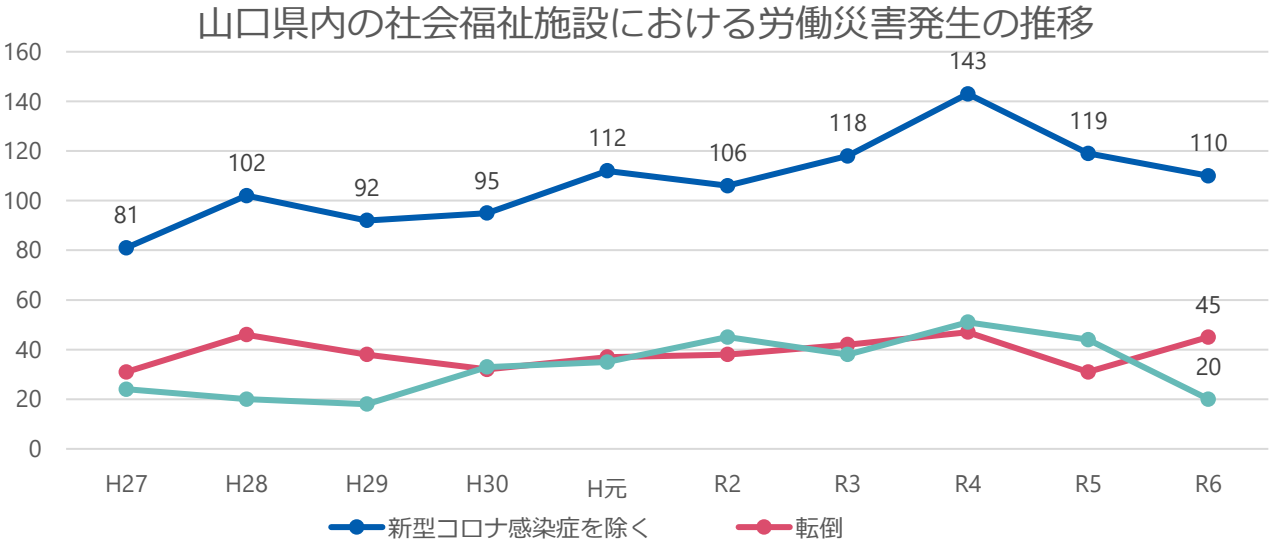

1 - 7 労働災害発生状況（H27～R6 社会福祉施設・事故の型別）

過去10年間の労働災害による死傷者数（休業4日以上）を事故の型別で見ると転倒が382人（35.4%）で最多。次いで動作の反動・無理な動作が328人（30.4%）と続く。2つを合計すると全体の約66%。

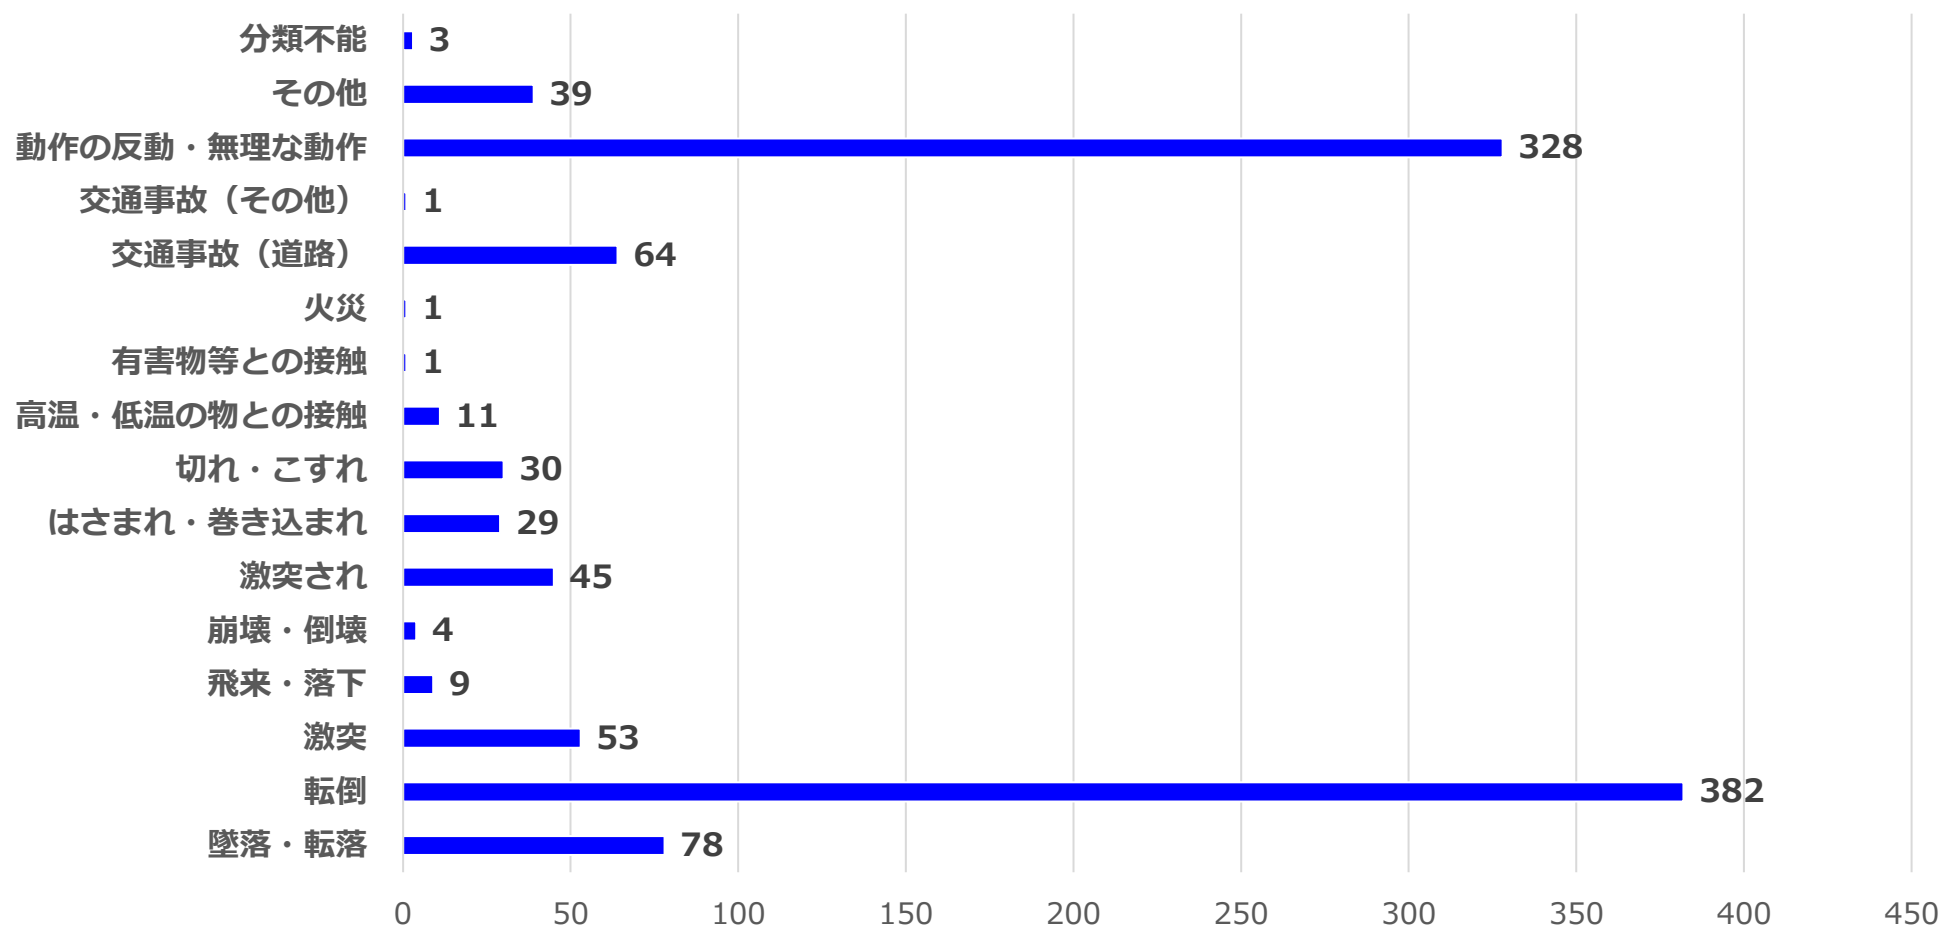


1 - 8 労働災害発生状況（H27～R6 社会福祉施設・年齢別）

過去10年間の労働災害による死傷者数（休業4日以上）の発生状況（年齢）の推移。
50歳代が301人（27.9%）、60歳以上が381人（35.3%）で、50歳以上が全体の61.3%を占める。



「年齢」別発生状況の推移

新型コロナウイルスを除く

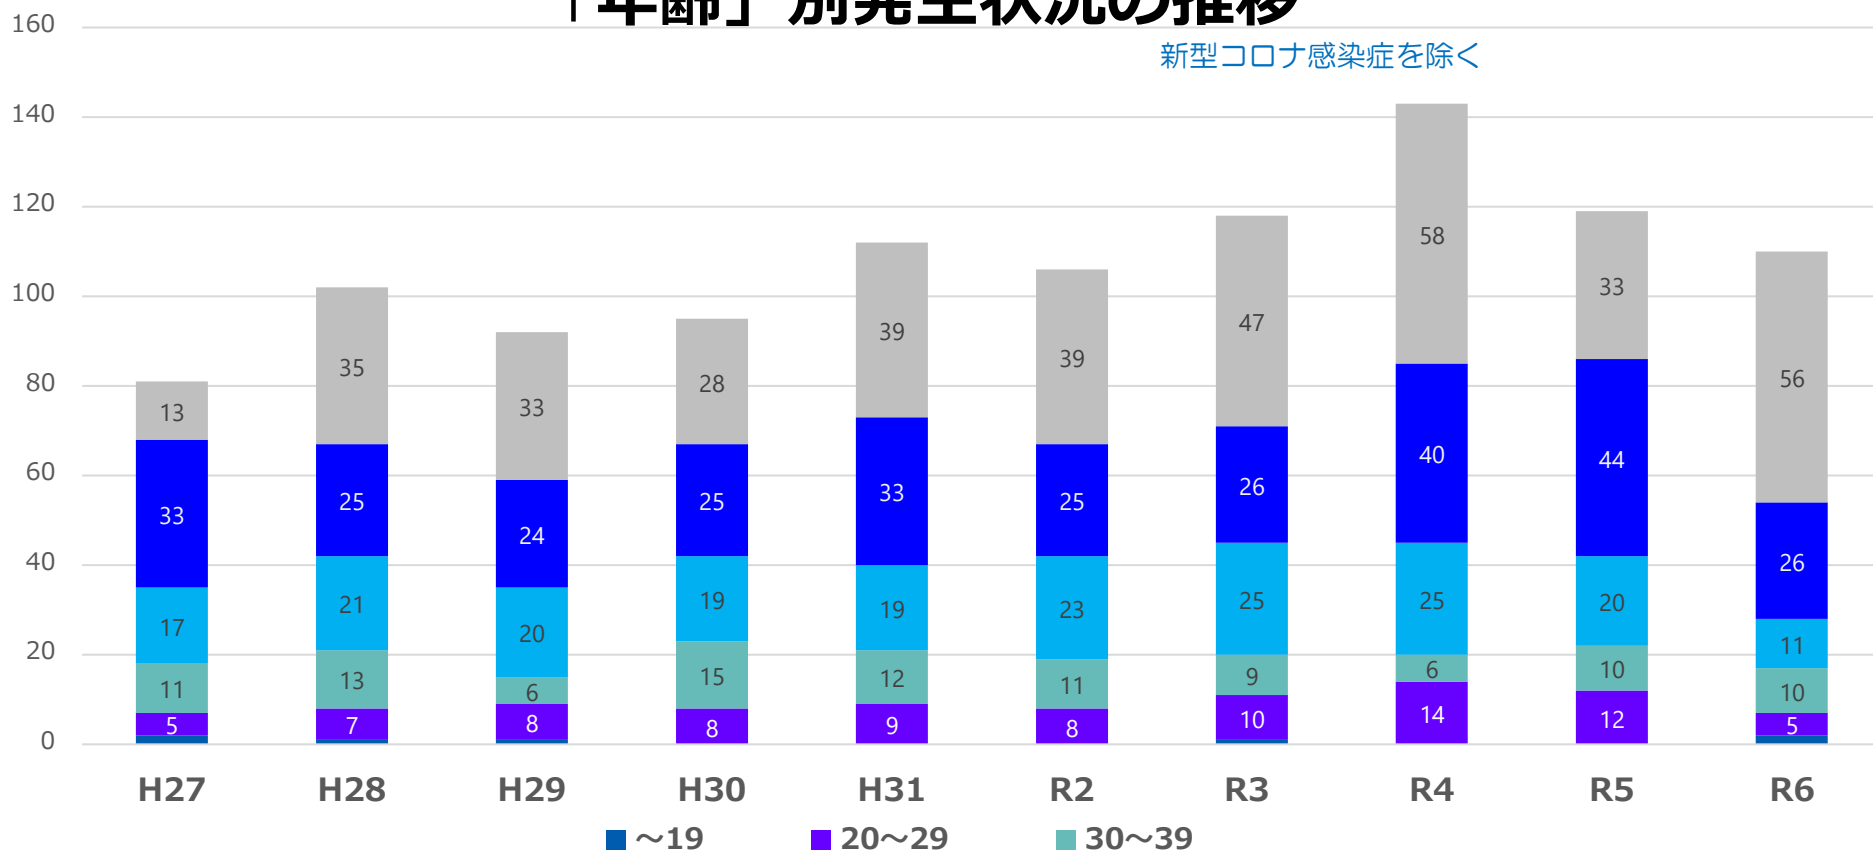

1 - 9 労働災害発生状況（H27～R6 社会福祉施設・事故の型・年齢 経験年数別）

過去10年間の労働災害（転倒、動作の反動・無理な動作）による死傷者数（休業4日以上）合計の発生状況を経験年数別でみると、いずれも経験5年未満の者で多発。転倒は中・高齢者に多く、動作の反動等は年齢を問わず発生。

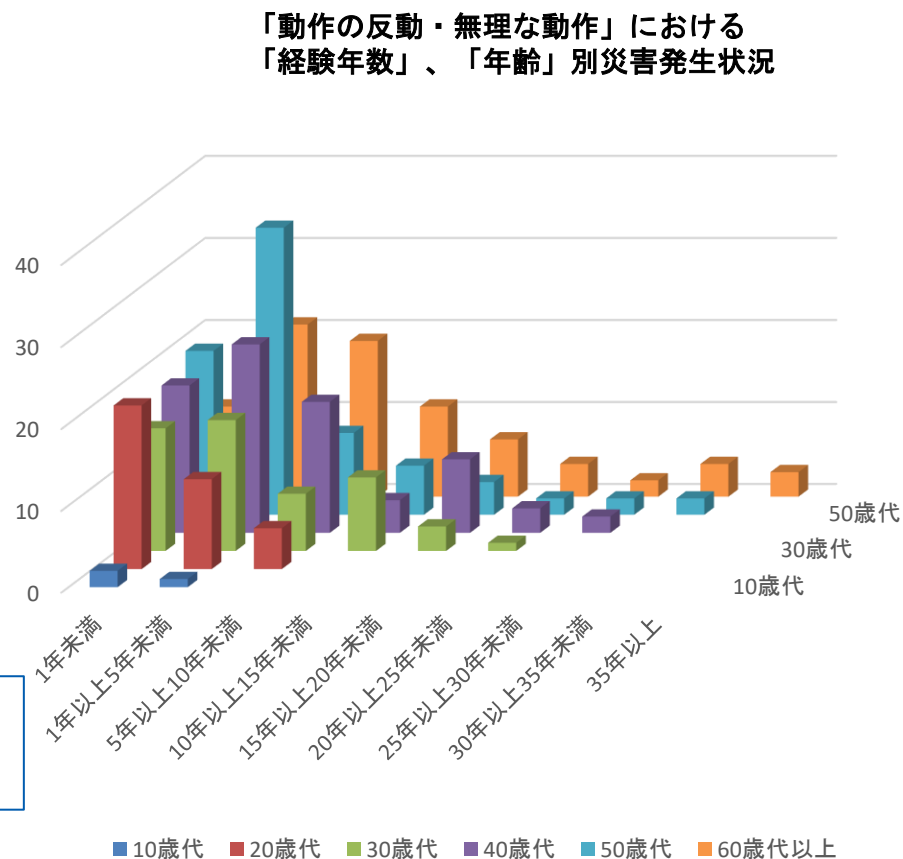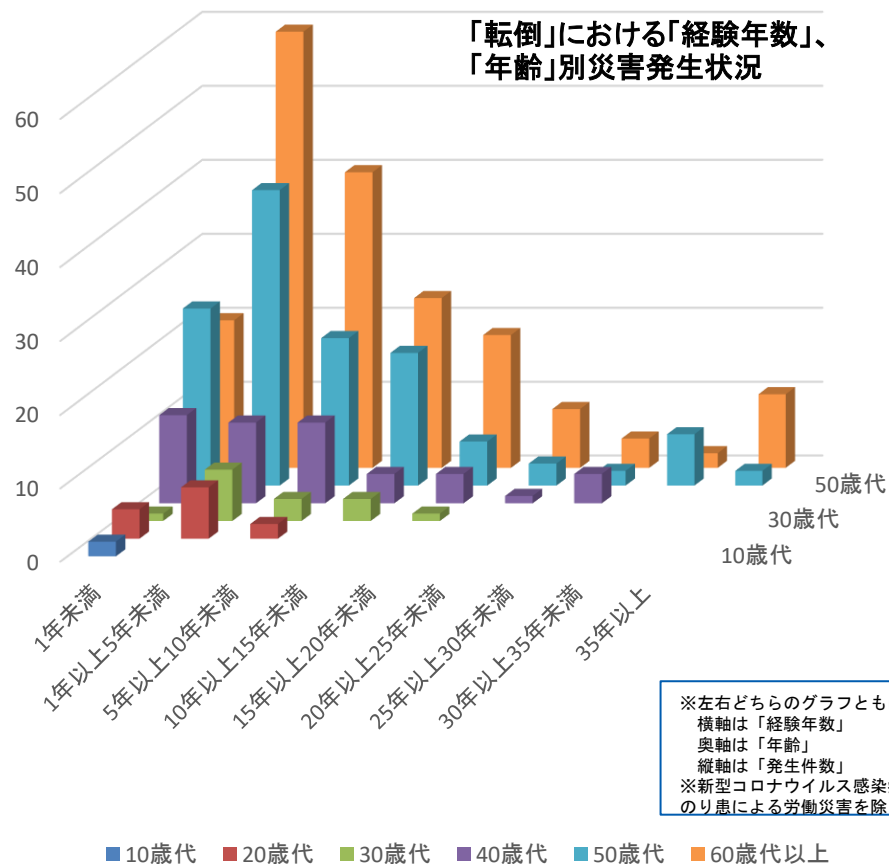

1-10 事業場の管理外での労働災害発生状況 (H31～R6 社会福祉施設)

転倒災害 合計233件（内訳 116件が65歳以上、81件が経験10年以上）
63件（27.0%）は、訪問介護の訪問先で転倒するなど事業場の管理外で発生しているケース（うち33件が65歳以上の高齢者）。

（災害事例）

- ・ 駐車場から勤務先施設に向かう際、マンホールに躓き転倒した。
- ・ 利用者宅玄関内で靴を履こうとしたとき、車椅子用のスロープで足が滑り転倒した。
- ・ 入居者が突然居室から駆け出して転倒しそうになったため抱きかかえ一緒に転倒した。
- ・ 歩道を小走りに歩いているとき、デコボコに躓いて転倒した。
- ・ 訪問先で入浴サービス後の後片づけのため浴室に向かう際マットで足が滑り転倒した。

（対策）

- ・ 何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒する災害が認められることから、**転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入を事業場に勧奨する。**
 - ・ 施設又は訪問先の階段や通路等の凸凹での危険について、段差解消を図る、手すりを設ける、適切な照度を確保し足元が見え易くする又は**「見える化」する等の対策を行う。**
 - ・ 雨天時や浴室などの滑りやすい場所を確認し、防滑処置等の対策を行う。
- その他、急いで対応するため小走りで転倒した、確認不足により車椅子や椅子又はコード類に足が引っかかり転倒した災害が認められることから、労働者に対し安全意識高揚のための教育を実施する。
- ・ 躓きや滑り防止に特化した靴を使用する。

1 - 1 1 事業場の管理外での労働災害発生状況 (H31～R6 社会福祉施設)

腰痛を原因とする労働災害 合計59件（内訳 8件が65歳以上、17件が経験10年以上）
6件（10.2%）は、人（被介護者など）や物を抱えた時以外に発症した事例（想定外の事例）。

（災害事例）

- ・訪問入浴サービスにおいて前かがみで浴槽下部のホースを外した瞬間に、腰部を負傷した。
- ・ブランコに乗った児童の後ろから、腰を曲げ、膝を伸ばした状態でブランコの鎖を引いて押そうとした際、腰に痛みが生じた。
- ・ベッドから車椅子に離床介助しようとしたとき、入所者から臀部を触られびっくりして腰を痛めた。

（対策）

- ・ノーリフトケアを原則とし、事業場に福祉機器や補助具等の導入を勧めるほか、**人力で行い腰部に過度の負担の係る作業では、健康状態、体力、技能・経験等を考慮したうえで、複数人で作業ができるようにする。**
 - ・事業場は、腰痛を発生させるリスクを適切に評価し、その評価結果に基づいて、適切な介助方法を選定するとともに、介護者が同じ方法と手順で作業できるよう「作業標準」を作成し周知する。特に、**訪問介護の場合には、利用者の家の特徴、同居家族の有無や協力の程度などの情報をあらかじめ十分把握する。**
 - ・腰痛の主な原因の一つは、心理社会的ストレスに伴う脳機能の不具合によるものであることから、事業場は、シフトなどの配慮も含め、十分な休息を取得させる。
- 労働局は、社会福祉施設のストレスチェック実施義務のない50人未満の社会福祉施設についても、実施のみならず職場環境の改善まで勧奨する。
- ・高年齢労働者における発生割合が高いことから、エイジフレンドリーガイドライン及び中災防で作成された「生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善ツール（エイジアクション100）」のチェックツールに基づき必要な腰痛対策及び転倒防止対策を行う。

- 1 労働災害の発生状況
- 2 転倒災害の現状
- 3 転倒災害の事例
- 4 転倒災害を防止するために

2 転倒災害の現状

転倒災害の種類

- ▶ 転倒災害は、大きく3種類に分けられます。
皆さまの職場にも似たような危険はありませんか？




2 転倒災害の現状

転倒災害において発生する負傷

大腿骨頸部骨折


股関節（足の付け根）の中で大腿骨の骨頭を支える頸（くび）の部分の骨折。主な症状は、股関節部（脚の付け根）に痛みがあり、ほとんどの場合、立つことや歩くことができなくなります。高齢者が転倒して立ち上がれなくなった時には、まず、この骨折が考えられます。

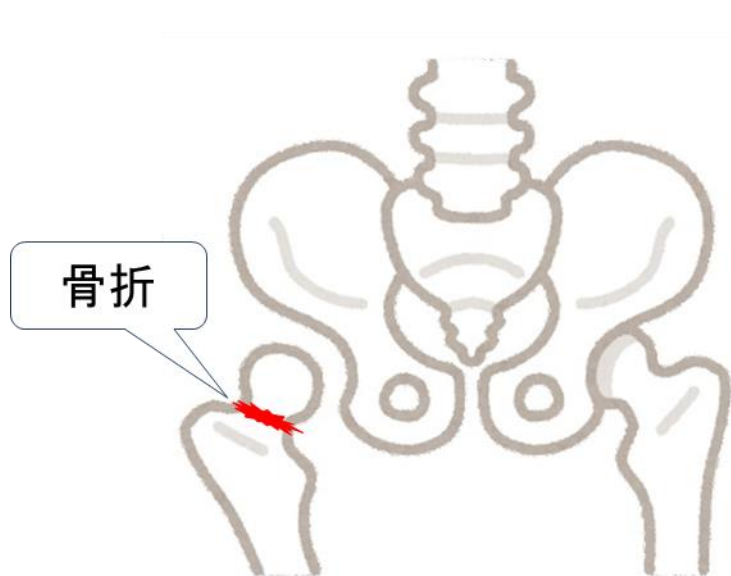

腰椎圧迫骨折

背中を支える骨が圧迫して骨折すること。

骨が元に戻らず、奇形を残し、そのことによって神経を圧迫して激しい痛みを残すことがあります。場合によっては下半身麻痺などの寝たきり状態となります。

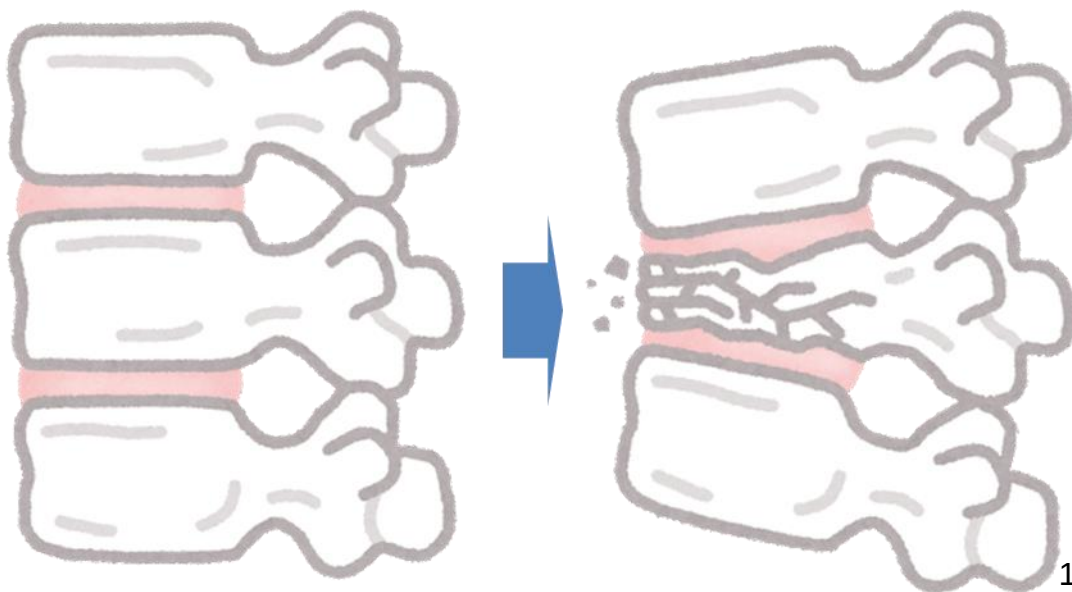

2 転倒災害の現状

転倒災害の負傷後の後遺症


**高齢者は寝たきりになると
2年以内に半数が亡くなります。**



2 転倒災害の現状

転倒災害の負傷（頭部）

転倒による頭部への衝撃

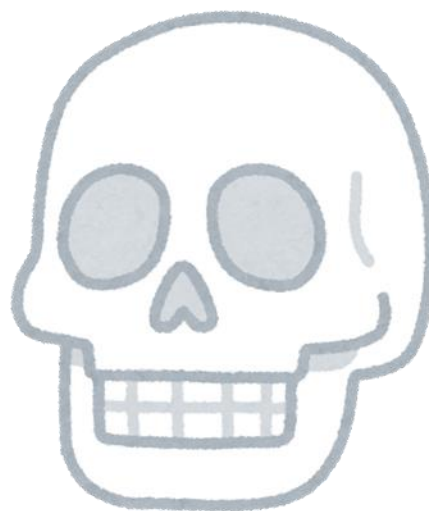

=



体重50kgで約6kg


11～13ポンド

高さ50 c mで脳振動、頭蓋骨骨折の衝撃

2 転倒災害の現状

令和6年 社会福祉施設 転倒災害 年齢層別発生件数（うち女性）平均休業日数 山口局 資料出所：労働者死傷病報告

介護施設における転倒災害の発生状況と休業日数

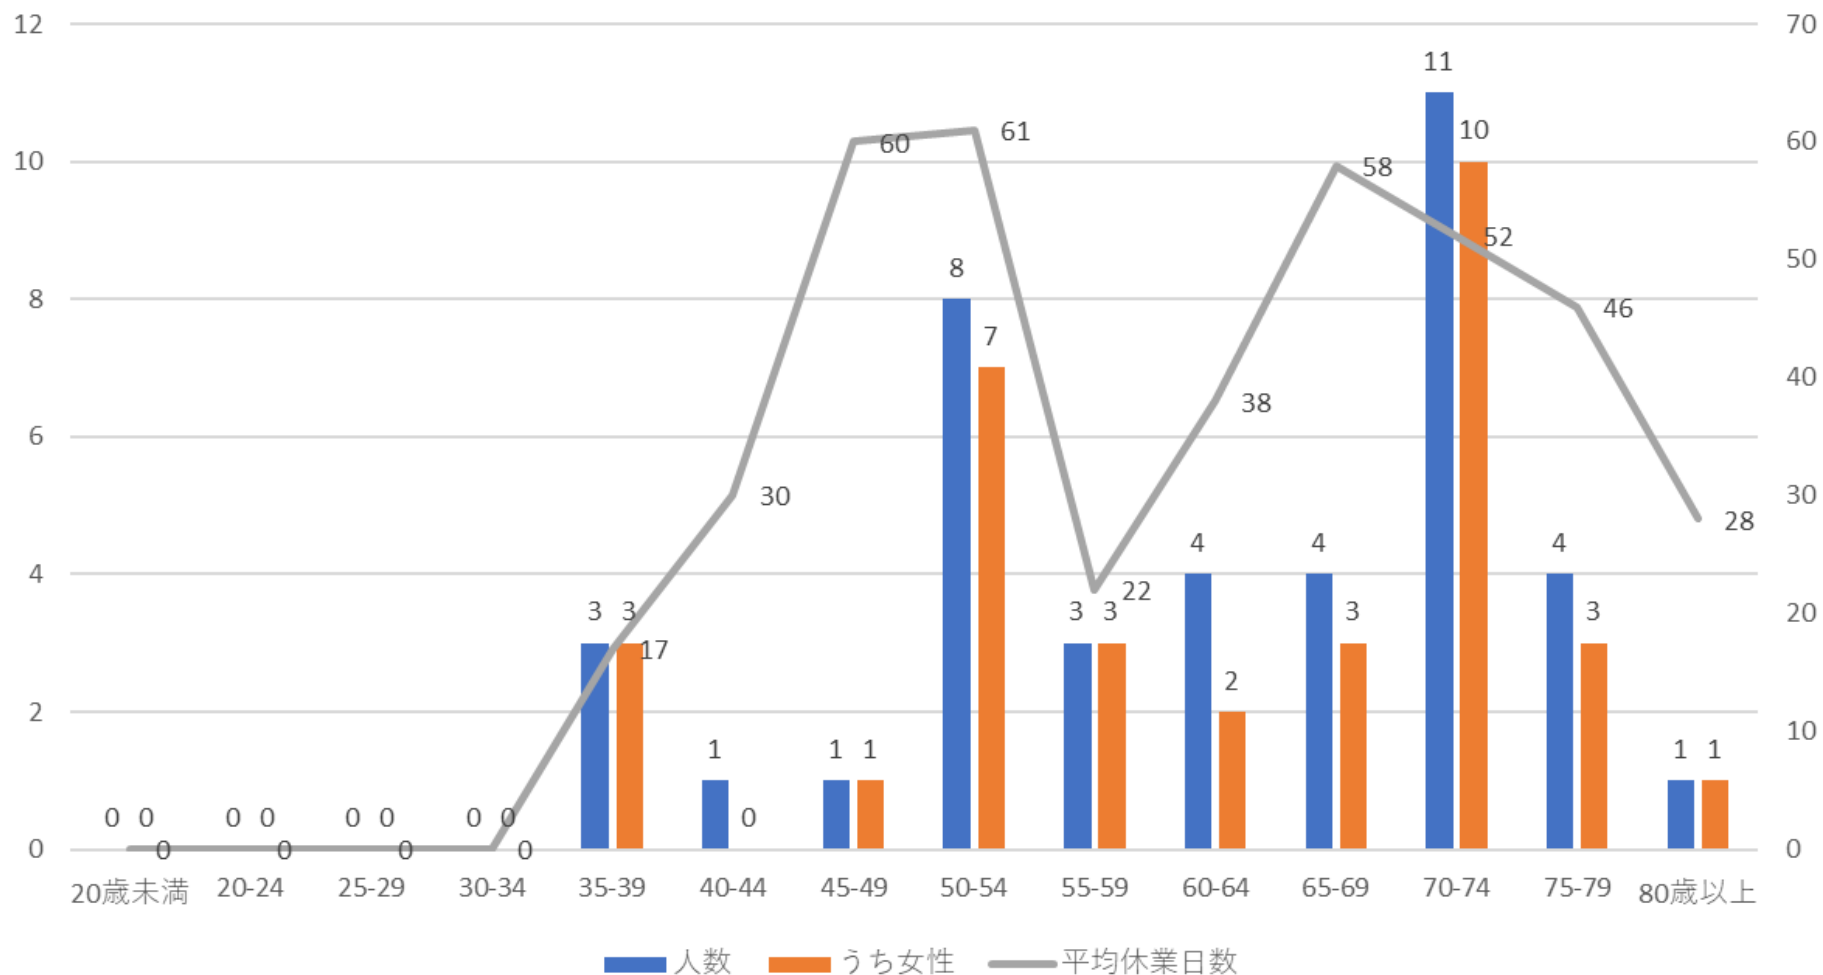

- 1 労働災害の発生状況
- 2 転倒災害の現状
- 3 転倒災害の事例
- 4 転倒災害を防止するために

3 転倒災害の事例

「つまづき」を原因とする転倒災害

- ・利用者宅で**布団**につまづいて転倒した。(70台後半・女性・骨折)
- ・部屋を移動する際、**コード**につまづいて転倒した。(70台後半・女性・打撲)
- ・荷物を持っていたため、近道のため**チェーンをまたごう**としたら、引っ掛かった。
(50台前半・女性・骨折)
- ・歩きだそうとしたところ、**劣化した衝撃吸収床材**に足を取られ転倒した。
(50台前半・女性・骨折)
- ・スタッフに挨拶するため、近づいたところ、**ホワイトボードの脚**につまづいた。
(70台後半・女性・捻挫)
- ・児童用の**椅子をまたごう**として引っ掛かった。(50台前半・女性・骨折)
- ・**利用者を抱えて**移動中、**バランスボール**につまづいた。(60台前半・男性・打撲)
- ・**置きっぱなしの段ボール**につまづいた。(50台後半・女性・骨折)
- ・**暗がり**の駐車場で**車止め**に気づかずつまづいた。(70台前半・女性・骨折)
- ・入居者の部屋に置いてあった**ポータブルトイレ**につまづいた。(70台前半・女性・骨折)

3 転倒災害の事例

「すべり」を原因とする転倒災害

- ・洗面台前を掃除中、濡れた床面に足をすべらした。 (70台前半・女性・捻挫)
- ・汚物で汚れたトイレの清掃中、足をすべらし転倒した。 (50台前半・女性・捻挫)
- ・荷物を持ち、サンダル履きで濡れたアスファルトを小走りで移動中に足をすべらした。
(70台前半・女性・骨折)
- ・廊下を小走りで移動中に足をすべらした。 (50台前半・女性・骨折)
- ・積雪のため凍結した地面で足をすべらし転倒した。 (50台前半・男性・骨折)
- ・利用者を入浴ストレッチャーに移動させようとしたところ、床が濡れて足をすべらした。
(30台前半・女性・骨折)

3 転倒災害の事例

「踏み外し」等を原因とする転倒災害

- ・利用者宅で階段の段差を見落とし足を踏み外した (30台後半・女性・骨折)
- ・急いでいたため、利用者宅近くの側溝に気づかず、足を踏み外した。
(70台後半・女性・骨折)

「その他」

- ・園児と運動会の練習中（デカパン競争）、バランスを崩し転倒した。
(30台後半・女性・骨折)
- ・利用者を追いかけて、利用者宅の玄関口の階段を急いで上がったところ、足がもつれた。
(70台後半・男性・打撲)
- ・車椅子の前輪が歩道の窪みに引っ掛かり、車椅子を動かそうと引っ張ったところ、勢いがついて、車椅子とともに転倒した。
(60台後半・男性・打撲)
- ・小走りで玄関に移動中、他の利用者に気を取られ転倒した。
(70台前半・女性・骨折)
- ・台車を押す利用者を追い越そうとしたところ、足がもつれた。
(70台後半・女性・骨折)

- 1 労働災害の発生状況
- 2 転倒災害の現状
- 3 転倒災害の事例
- 4 転倒災害を防止するために

4 転倒災害を防止するために

STOP！転倒災害

STOP! 転倒災害

令和6年の山口県内における転倒災害の発生状況

休業4日以上の
労働災害のうち
約1/4が転倒災害

転倒災害による
**平均休業日数
43日**



STOP!転倒災害プロジェクト



4 転倒災害を防止するために

STOP！転倒災害

「つまずき」の原因と対策

何もないところで ➡ 転倒や怪我をしにくい**身体づくり**のための運動プログラム等の導入 (★)

作業場・通路に
放置された物で ➡ **整理、整頓**（物を置く場所の指定）の徹底

通路等の凹凸で ➡ 敷地内（特に従業員用通路）の凹凸、陥没穴等の確認・解消

作業場や通路以外の
障害物（車止め等）で ➡ 適切な**通路の設定**、敷地内駐車場の車止めの「見える化」

作業場や通路の設備、
什器、家具で ➡ 設備、什器等の角の「見える化」

作業場や
通路のコードなどで ➡ 電気コード等の引き回し**ルールの設定**、労働者に**遵守を徹底**させる

4 転倒災害を防止するために

STOP！転倒災害

「滑り」の原因と対策

凍結した通路等で



従業員用通路の除雪・融雪、融雪マット等の設置 (★)

作業場や通路にこぼれていた
水、洗剤、油等で



水、洗剤、油等がこぼれていない状態の維持
(清掃中の立入禁止、乾いた状態を確認後の開放の徹底)

ウェットエリア
(食品加工場等) で



滑りにくい履き物の使用、隣接エリアまで濡れないよう処置
防滑床材・防滑グレーチング等の導入、摩耗の場合の再施工 (★)

雨で濡れた通路等で



雨天時に滑りやすい場所の確認、防滑処置等

(★) については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は「エイジフレンドリー補助金」を利用できます。

4 転倒災害を防止するために

適切な「靴」を選びましょう

職場での**転倒**にご注意ください！

転倒予防のために 適切な「靴」を選びましょう

サイズ

靴と足はフィットしていますか？


足に合った靴は疲労の軽減、事故の防止につながります。



屈曲性

親指から小指の付け根を適度に曲げられますか？

靴の屈曲性が悪いと、疲労の蓄積、擦り足になりやすく、つまずきの原因となります。

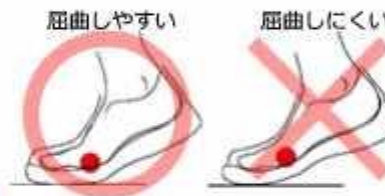

重量バランス

靴の前後の重さのバランスはとれていますか？

靴の重量がつま先部に偏っていると、歩行時につま先部が上がりにくく、つまずきやすくなります。



つま先部の高さ

つま先から床面まで一定の高さがありますか？

つま先の高さが低いと、ちょっとした段差につまずきやすくなります。



4 転倒災害を防止するために

適切な「靴」を選びましょう

靴底の減り具合

靴底がすり減っていませんか？

靴底の減りが大きい靴は、滑りやすくなります

靴底の凹凸あり

靴底の凹凸が減少



その他の性能

■静電気帯電防止性

静電気帯電による放電着火の防止と低電圧での靴底からの感電防止性能



静電

■かかと部の衝撃エネルギー吸収性

かかとのクッション性に関係し、かかと部の疲労防止性能



衝撃吸収

■耐踏抜き性

釘などの鋭利なものから足裏を防護する性能



耐踏抜き性

耐滑性の有無

靴の滑りにくさを確認していますか？

耐滑性を有する靴は、以下の箇所で確認できます。

■安全靴の場合

個装箱のJISマーク表示の近くに「F1」または「F2」の表示があるか確認してください



JIS T 8101 安全靴

CVS/F1/F1/...



■プロスニーカーの場合

靴のべろ裏面の表示に、耐滑性のピクト表示があるかを確認してください。



耐滑性

STOP! 転倒災害プロジェクト

厚生労働省と労働災害防止団体は、労働災害のうちで最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、「STOP! 転倒災害プロジェクト」を推進しています。

STOP! 転倒

検索



4 転倒災害を防止するために

適切な「靴」を選びましょう

■作業中に重量物を取り扱うことがあるか

重量物を取り扱う場合、安全靴を着用してください



■作業中や作業後に水を取り扱うことがあるか

水を取り扱う場合、靴の表面素材は人工皮革製・ゴム製が最適です



■床の材質

塗り床／タイル／カーペット 等

床の材質で適合する靴底が変わります



■滑りが発生する場合の状況

滑りが起きた状況によって対策が変わります

(例)

- ・物につまづいた
→運搬と通路改善
- ・濡れた床で滑った
→水・油用耐滑靴検討
- ・凍結路面で滑った
→氷用耐滑靴検討



4 転倒災害を防止するために

レノファ健康・元気体操～転倒・腰痛予防のため職場で実践する健康体操



レノファ健康・元気体操 ～転倒・腰痛予防のため職場で実践する健康体操～ - YouTube

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1 | ストレッチ編 | (3 : 49) |
| 2 | 体づくり編 | (4 : 09) |
| 3 | レノファ健康・元気体操編 | (3 : 53) |



二次元コードはこちら





労働災害防止の取組事例

令和7年度第1回山口県介護施設S A F E協議会（令和7年9月4日）

- 1 イオンリテール（株） イオン防府店
- 2 （医）和同会 宇部リハビリテーション病院

1 イオンリテール（株）イオン防府店

- （１） 1分間体操**
- （２） 階段の下3段のマーキング**
- （３） 高さ2m以上の箇所への積載禁止**
- （４） 熱中症予防対策**

(1) 1分間体操

イオン1分間体操の実施

事業者名：イオンリテール株式会社
業種・業種：総合小売業
従業員規模：11万8千人
地域：全国




当社の労働災害は2021年を境に増加に転向しました。


中でも転倒災害は小売業全体で増加傾向となり、当社でも同じように増加傾向となりました。そこで、(公社)日本理学療法士協会様、イオン(株)と連携・監修して頂き、小売業の働き方や就業環境、働いている人の特徴を計測した上で改善に取り組みました。

■休業4日以上災害事故の型分類

業務上災害 内訳 ▼ 単位 %

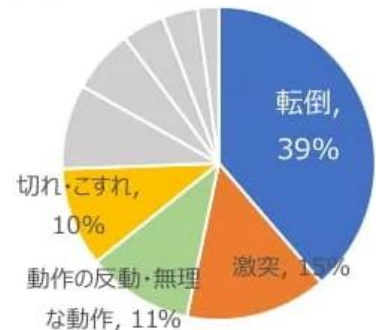

転倒の年代別内訳 ▼



年齢を重ねる程、「転倒+ケガ」のリスクは増えていることが分かる

■改善スケジュール



■実施 検証結果

23年度 転倒災害発生件数292件
(同規模昨対84.1%)

『1分間体操』を実施しなかった者と比べて、実施者では転倒歴のある者が約12%低下するなど、転倒労災リスクが軽減する可能性が示された



その他にもこんな効果が!!

一緒にやろうとコミュニケーションの場に!

より笑顔で売り場へ!

(2) 階段の下3段のマーキング

階段を下りる際に、最後の3段で転落するケースが多いため、階段下3段に黄黒テープ等を貼り、注意を促している。



(3) 高さ2m以上の箇所への積載禁止

転落・転倒災害防止のため、壁の地上高さ2mのラインに表示を行い、当該ラインを超えて商品等を積まないようにしている。



(4) 熱中症予防対策

11時、15時、19時の1日3回、店舗内の10か所でWBGT値の測定を行い、27度以上の場合は、店内アナウンスにて水分補給等を行うよう促している。

2 (医) 和同会 宇部リハビリテーション病院

- (1) SHELL分析
(労働災害の再発防止対策検討)**
- (2) 雨の日の転倒防止対策**
- (3) 書面での注意喚起**

(1) SHELL分析 (労働災害の再発防止対策検討)

労働災害発生後 2 日以内に、災害が発生した部署の職員（5 人～15 人）を参集して、要因と対応策について、SHELL分析（Sソフトウェア、Hハードウェア、E環境、L人間（他人）、L人間（当事者））を実施する。



1 か月後に対策評価用紙（対策は実施できたか、その対策のメリット・デメリット、対策ができなかった理由、新しく検討・追加した対策、被災者の被災状態の確認）を作成し、実施した対策の評価・検討を行う。

	要因	対応策
S：ソフトウェア マニュアル・規則		
H：ハードウェア 機械設備・施設		
E：環境 照明・騒音		
L：人間（他人） 当事者以外の人々		
L：人間（当事者）		


（２）雨の日の転倒防止対策

①傘立てが少ないため、傘を室内に持って入る職員が多く、傘から落ちた雫で床が濡れるため、傘袋を用意し、傘立ても増設して、床を濡らさないようにした。

②室内の雨漏りする箇所へ置いたバケツにつまずき転倒する職員がいたため、天井の部分にペットボトルを加工したものをかぶせ、そこからホースで壁側までつなぐことで、通路に障害物がない状態にした。

(3) 職員への注意喚起

転倒災害防止等に関する
A4用紙 1 枚の「お知らせ」を作成し、全職員に
配布して注意喚起している。

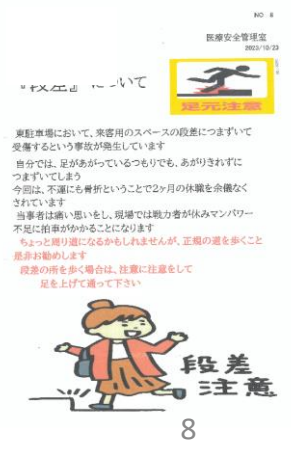

令和 7 年度山口県委託事業 介護生産性向上推進総合事業

介護テクノロジー機器等展示会 参加報告

(介護ロボット・情報通信機器)

展示会の概要

開催日時：令和7年8月6日（水）・7日（木）

会場：KDDI維新ホール

出展企業：66企業

出展内容：移乗支援…リフト機器、スリングシート等
排泄支援…ポータブルトイレ等
見守り…センサーベッド等
コミュニケーション…家族型ロボット
入浴支援…シャワートロリー等
介護支援業務…記録業務、シフト管理等

アシストスーツ





- ・腰への負担が大きい中腰体勢を維持しながらの作業（おむつ替え等）での使用を目的として作られたもの。
- ・従来のアシストスーツと比較して装着が簡単。
- ・装着した状態で通常の動作（歩く、座る等）が可能のため、何度も装着し直す必要がない。
- ・メッシュ生地のため、夏場でも蒸れない。

シャワートロリー



製品情報	
安全耐荷重 (SWL) 利用者+水	200kg
利用者の最大体重	182kg
重量 (マットレス含む)	82kg
全長	2,005mm
全幅 (ストレッチャー)	586mm
全内幅 (サイドサポート含む)	759mm~888mm
床面からストレッチャーまでの高さ	605mm~955mm
マットレスの厚さ	18.95mm

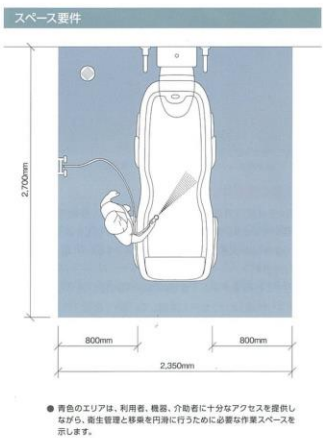

品名	内容量 / 規格	1箱入数	商品コード	規格番号
シャワートロリー カレボ	本体	1	78660	BAC1117-01

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湊里2-2-8
https://www.saraya.com/
お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525
学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3930
(受付時間：平日 9:00~18:00)

・キャスター付きのため、浴室と部屋の移動が可能。

・ベッドや介護者の身長に合わせて高さの調節が可能のため、腰への負担を軽減できる。

・排水口に栓をすることで、シャワーだけでなく簡易入浴も可能。

介護リフト用入浴キャリア

介護リフト用入浴キャリア／ Bath Carry

SOEL® Carry

- ソエル キャリー -


製品コード：CX-SC-101 TAISコード：01540-000005

座面のフィット感や乗り心地に配慮し、安定した座位で入浴が可能です。介護リフトを使用して要介護者を座面部にのせたまふ浴槽へ移動ができ、安全に入浴の介助を行うことが可能となります。




【セパレート機能】

本体から座面部を切り離すことができ、介護リフトを使用して要介護者を座面部にのせたまふ浴槽へ移動することができます。



【ワンタッチロック解除】

座面の下にあるレバーをワンタッチ操作でロック解除でき、座面部を介護リフトで吊り上げることが可能です。座面部を元の位置に降ろせば自動的にロックがかかります。



重量	13.0kg (シート6.7kg / キャリー6.3kg)	サイズ	高さ：930mm / 幅：525mm 奥行：810mm
耐荷重	100kg	座高	前座高：455mm / 後座高：415mm
		キャスター径	前輪：100mm / 後輪：300mm




・椅子に座ったままリフトで移動し、そのまま入浴が可能。

・リフトを移動させるレールは部屋の天井に合わせて後付けが可能。

・利用者を抱える必要がないため、腰への負担を軽減できる。

立位補助器

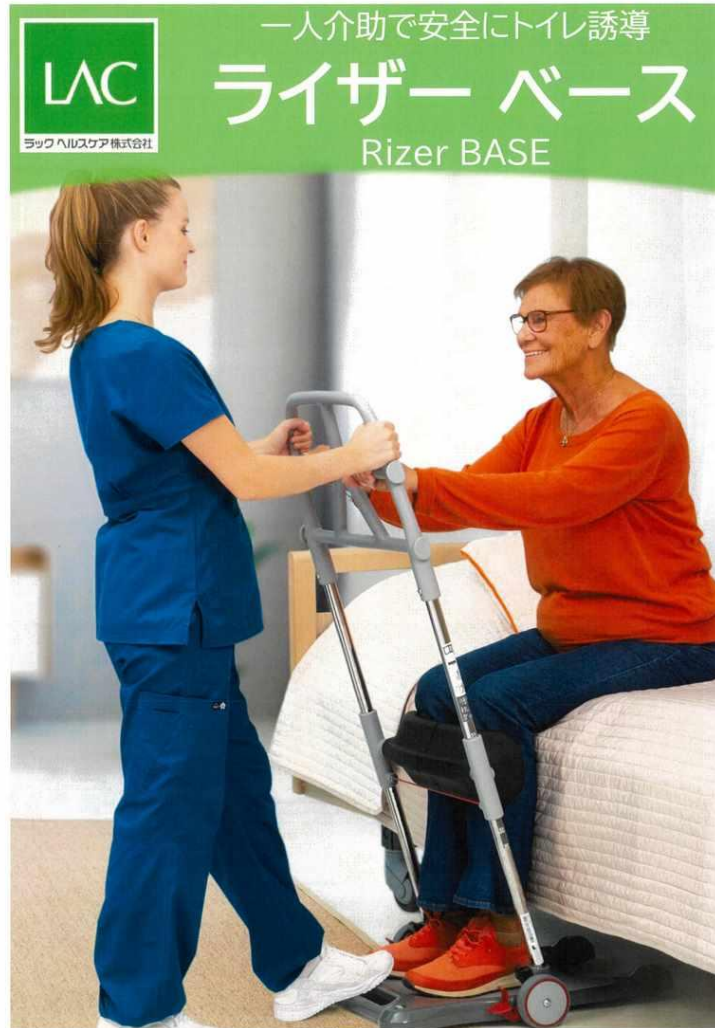

- ・ 電動の立位補助器と比較すると取り入れやすい。
- ・ 専用ベルトを使用することで、中腰で利用者を抱える作業を省略し、腰への負担を軽減することができる。

スリングシート



安定した座位がとれない方を
寝た姿勢のまますべらせて移乗できるボード



職場の安全管理にも
おすすめです！

製品仕様等：	
商品名	フレックスボード
商品コード	39580-030
TAISコード	00245-000151
介護保険	レンタル対象（特殊寝台付属品）
サイズ	110×50cm
重量	1.9kg
材質	ポリエステル、ポリエチレン
カラー	中身：グレー / カバー：ブラック
希望小売価格	¥69,300-（税別価格：¥63,000-）

『使い方』も詳しい情報も、“動画”で楽々CHECKできます！

商品説明・使い方

YouTube

フレックスボード更新版

検索

入浴介助で使えます

YouTube

入浴介助で使えます？

検索

入浴介助の負担軽減

YouTube

入浴介助の負担を減らす

検索

・ 折り畳むことでかさばらずに
保管できる。

・ 軽量で持ち運びが容易なため、
様々な場所で使用できる。